



## ARTIKEL 7

### Apparatuur voor het bereiden van voedsel

- 7.1 Bij gebruik van gasflessen tijdens het evenement mag de werkvoorraad per kraam of locatie van de gevulde en lege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 115 liter.
- 7.2 Tussen de gasfles en het verbruikstoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen leiding of een goedgekeurde GIVEG-slang.
- 7.3 De slangen van een gasfles (naar een verbruikstoestel) moeten in deugdelijke staat verkeren.
- 7.4 Een gasfles van meer dan 25 liter moet tegen omvallen zijn beschermd.
- 7.5 De ruimte waarin gasfles(sen) staan, moet op de buitenlucht geventileerd zijn.
- 7.6 Een frituurtoestel is thermisch zodanig beveiligd dat de temperatuur van het bakmedium niet boven 200°C kan oplopen.
- 7.7 Binnen handbereik van het baktoestel is een goedgekeurd handbrandblusmiddel (min. 6 kg/liter) van het geschikte type aanwezig en voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken, waarmee de bakken in geval van brand kunnen worden afgedekt.
- 7.8 De wanden en het draagvlak grenzend aan het baktoestel dienen onbrandbaar te zijn.
- 7.9 Voor de opstelling van bak- en braadkramen ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden naast de hiervoor genoemde artikelen 7.1 tot en met 7.8 de volgende opstellingseisen:
  - 7.9a Kook- en bakactiviteiten zijn voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing toegestaan.
  - 7.9b Kook- en bakactiviteiten zijn voor gevels van omliggende bebouwing met ramen slechts toegestaan bij een minimale afstand van 2 meter uit de gevel, zowel naar links als naar rechts toe.
- 7.10 Voor de opstelling van bakwagens ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden naast de hiervoor genoemde artikelen 7.1 tot en met 7.8 de volgende opstellingseisen:
  - 7.10a Voor geheel blinde gevels van omliggende bebouwing is plaatsing toegestaan.
  - 7.10b Voor gevels met ramen van omliggende bebouwing is plaatsing slechts toegestaan bij een minimale afstand van 5 meter uit de gevel.


7.11 Voor de opstelling van een barbecue ten opzichte van de omliggende bebouwing gelden naast de hiervoor genoemde artikelen 7.1 tot en met 7.8 de volgende opstellingseisen:

- 7.11a De barbecue stabiel staat.
- 7.11b De ondergrond van de barbecue minimaal 1 meter rondom onbrandbaar is.
- 7.11c De barbecue op een veilige manier ontstoken wordt.
- 7.11d De barbecue minimaal 2 meter van een object geplaatst wordt.
- 7.11e Een geschikt blusmiddel (bijvoorbeeld een brandblusser 6kg/liter of zand) in de directe nabijheid aanwezig en beschikbaar is.

### Werkinstructie voor medewerker m.b.t. artikel 7:

Indien een bakwagen onderdeel is van het brandcompartiment van een tent moet een bakwagen aan de buitenzijde van de tent opgesteld staan, met dien verstande dat de bakwagen met één zijde aan de buitenzijde van de tent mag grenzen en ten minste 5 meter van enige (nood)uitgang moet zijn gelegen.

Schematisch leidt dit voorschrift tot een volgende situatie

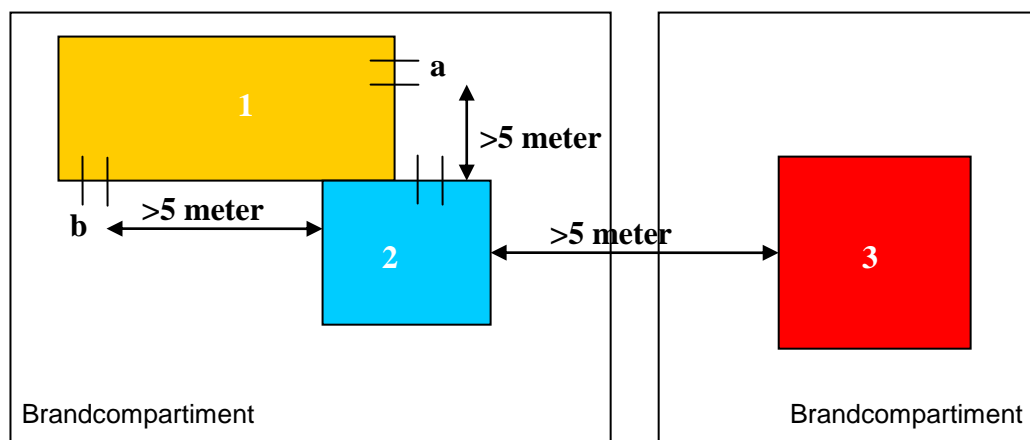

- 1 = tent
- 2 = bakwagen
- 3 = omliggende bebouwing (bij risicovol object >10 meter)
- a / b = uitgang tent

Tevens adviseren de bakwagen op de kopse kant van de rij kramen te plaatsen.